


AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY


U=230/400 V
S=800 kVA



4°(3°YKY 1°240)

RGNN 1

RODZIELNIA GŁÓWNA NN OBWODÓW REZERWOWANYCH

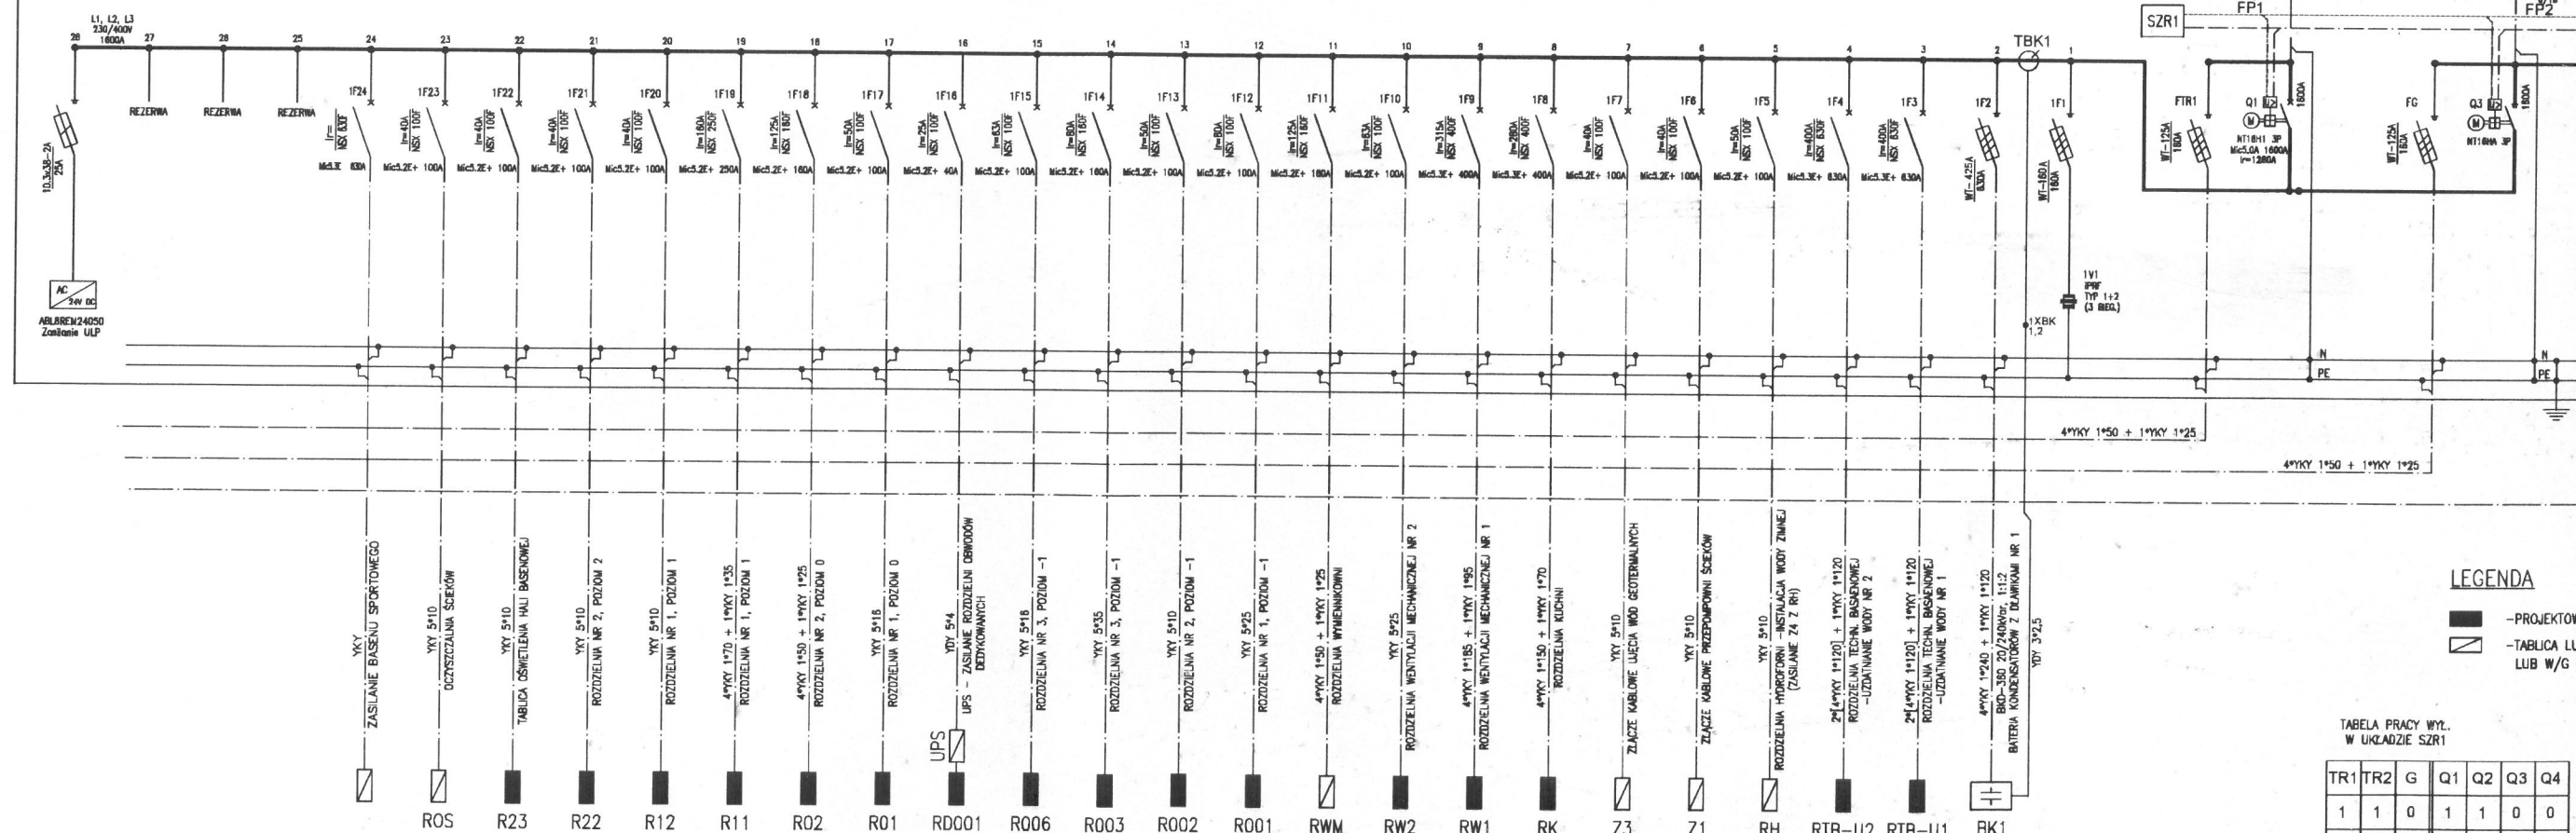

LEGENDA


 -PROJEKTOV
 -TABLICA LL
 LUB W/G

TABELA PRACY WYL
W UKŁADZIE SZR1

TR1	TR2	G	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1
Wyl. PPOŻ			0	0	0	0

				15,0 kW	11,0 kW	12,7 kW	18,1 kW	107,8 kW	68,0 kW	29,6 kW	8,1 kW	16,3 kW	43,6 kW	17,4 kW	36,9 kW	40,0 kW	36,0 kW	139,3 kW	208,7 kW	2,0 kW	7,0 kW	12,0 kW	177,8 kW	177,4 kW			1227,3 kW	Σ P _I
				0,8	1,0	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7	1,0	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	0,8	1,0	0,6	1,0	1,0			1026,9 kW	Σ P _S
				12,0 kW	11,0 kW	10,2 kW	14,5 kW	64,7 kW	40,8 kW	23,7 kW	5,7 kW	16,3 kW	30,5 kW	13,9 kW	29,5 kW	40,0 kW	36,0 kW	139,3 kW	125,2 kW	1,6 kW	7,0 kW	7,2 kW	177,8 kW	177,4 kW			0,65	k _{fS}
				0,8	0,93	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,93	0,93	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,93	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			667,5 kW	P _{S=Σ} P _{S=k}
				21,7 A	17,1 A	18,3 A	26,1 A	116,7 A	73,6 A	42,7 A	8,8 A	25,3 A	55,1 A	25,1 A	53,3 A	72,2 A		251,3 A	194,3 A	2,9 A	12,6 A	13,0 A	320,8 A	320,1 A			1035,9 A	I _n